



# RZUT PARTERU

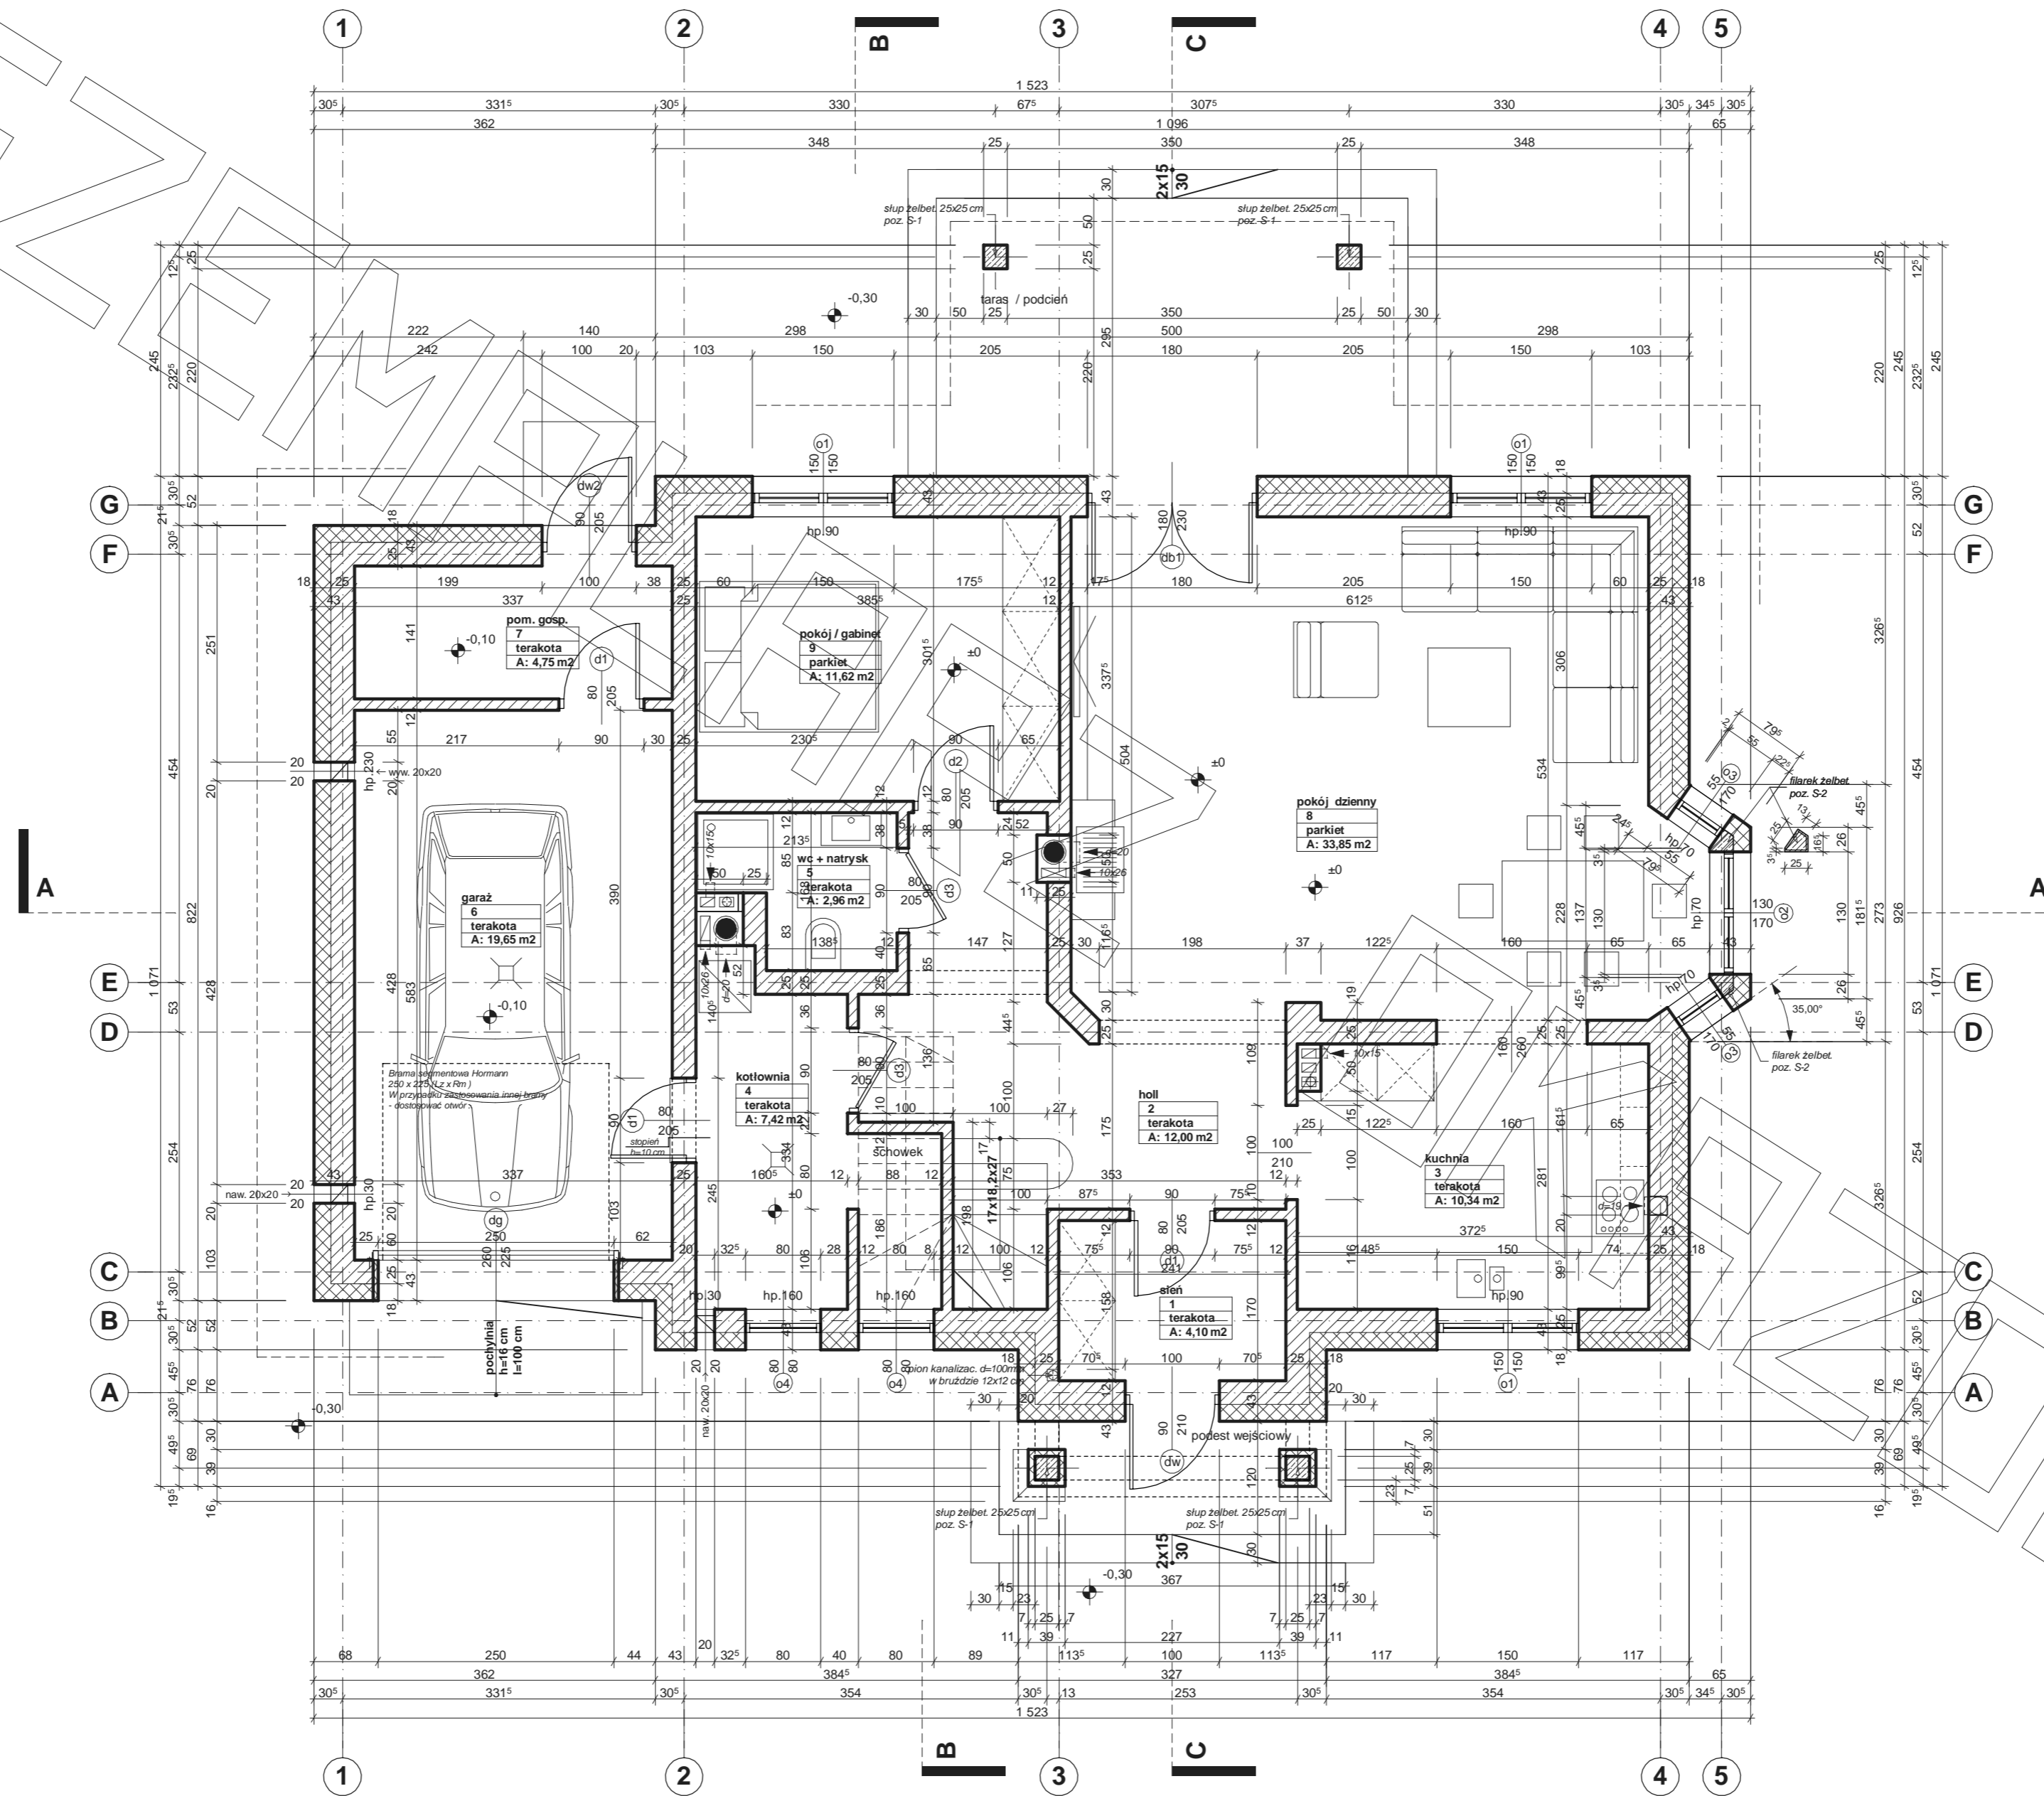

# RZUT PODDASZA

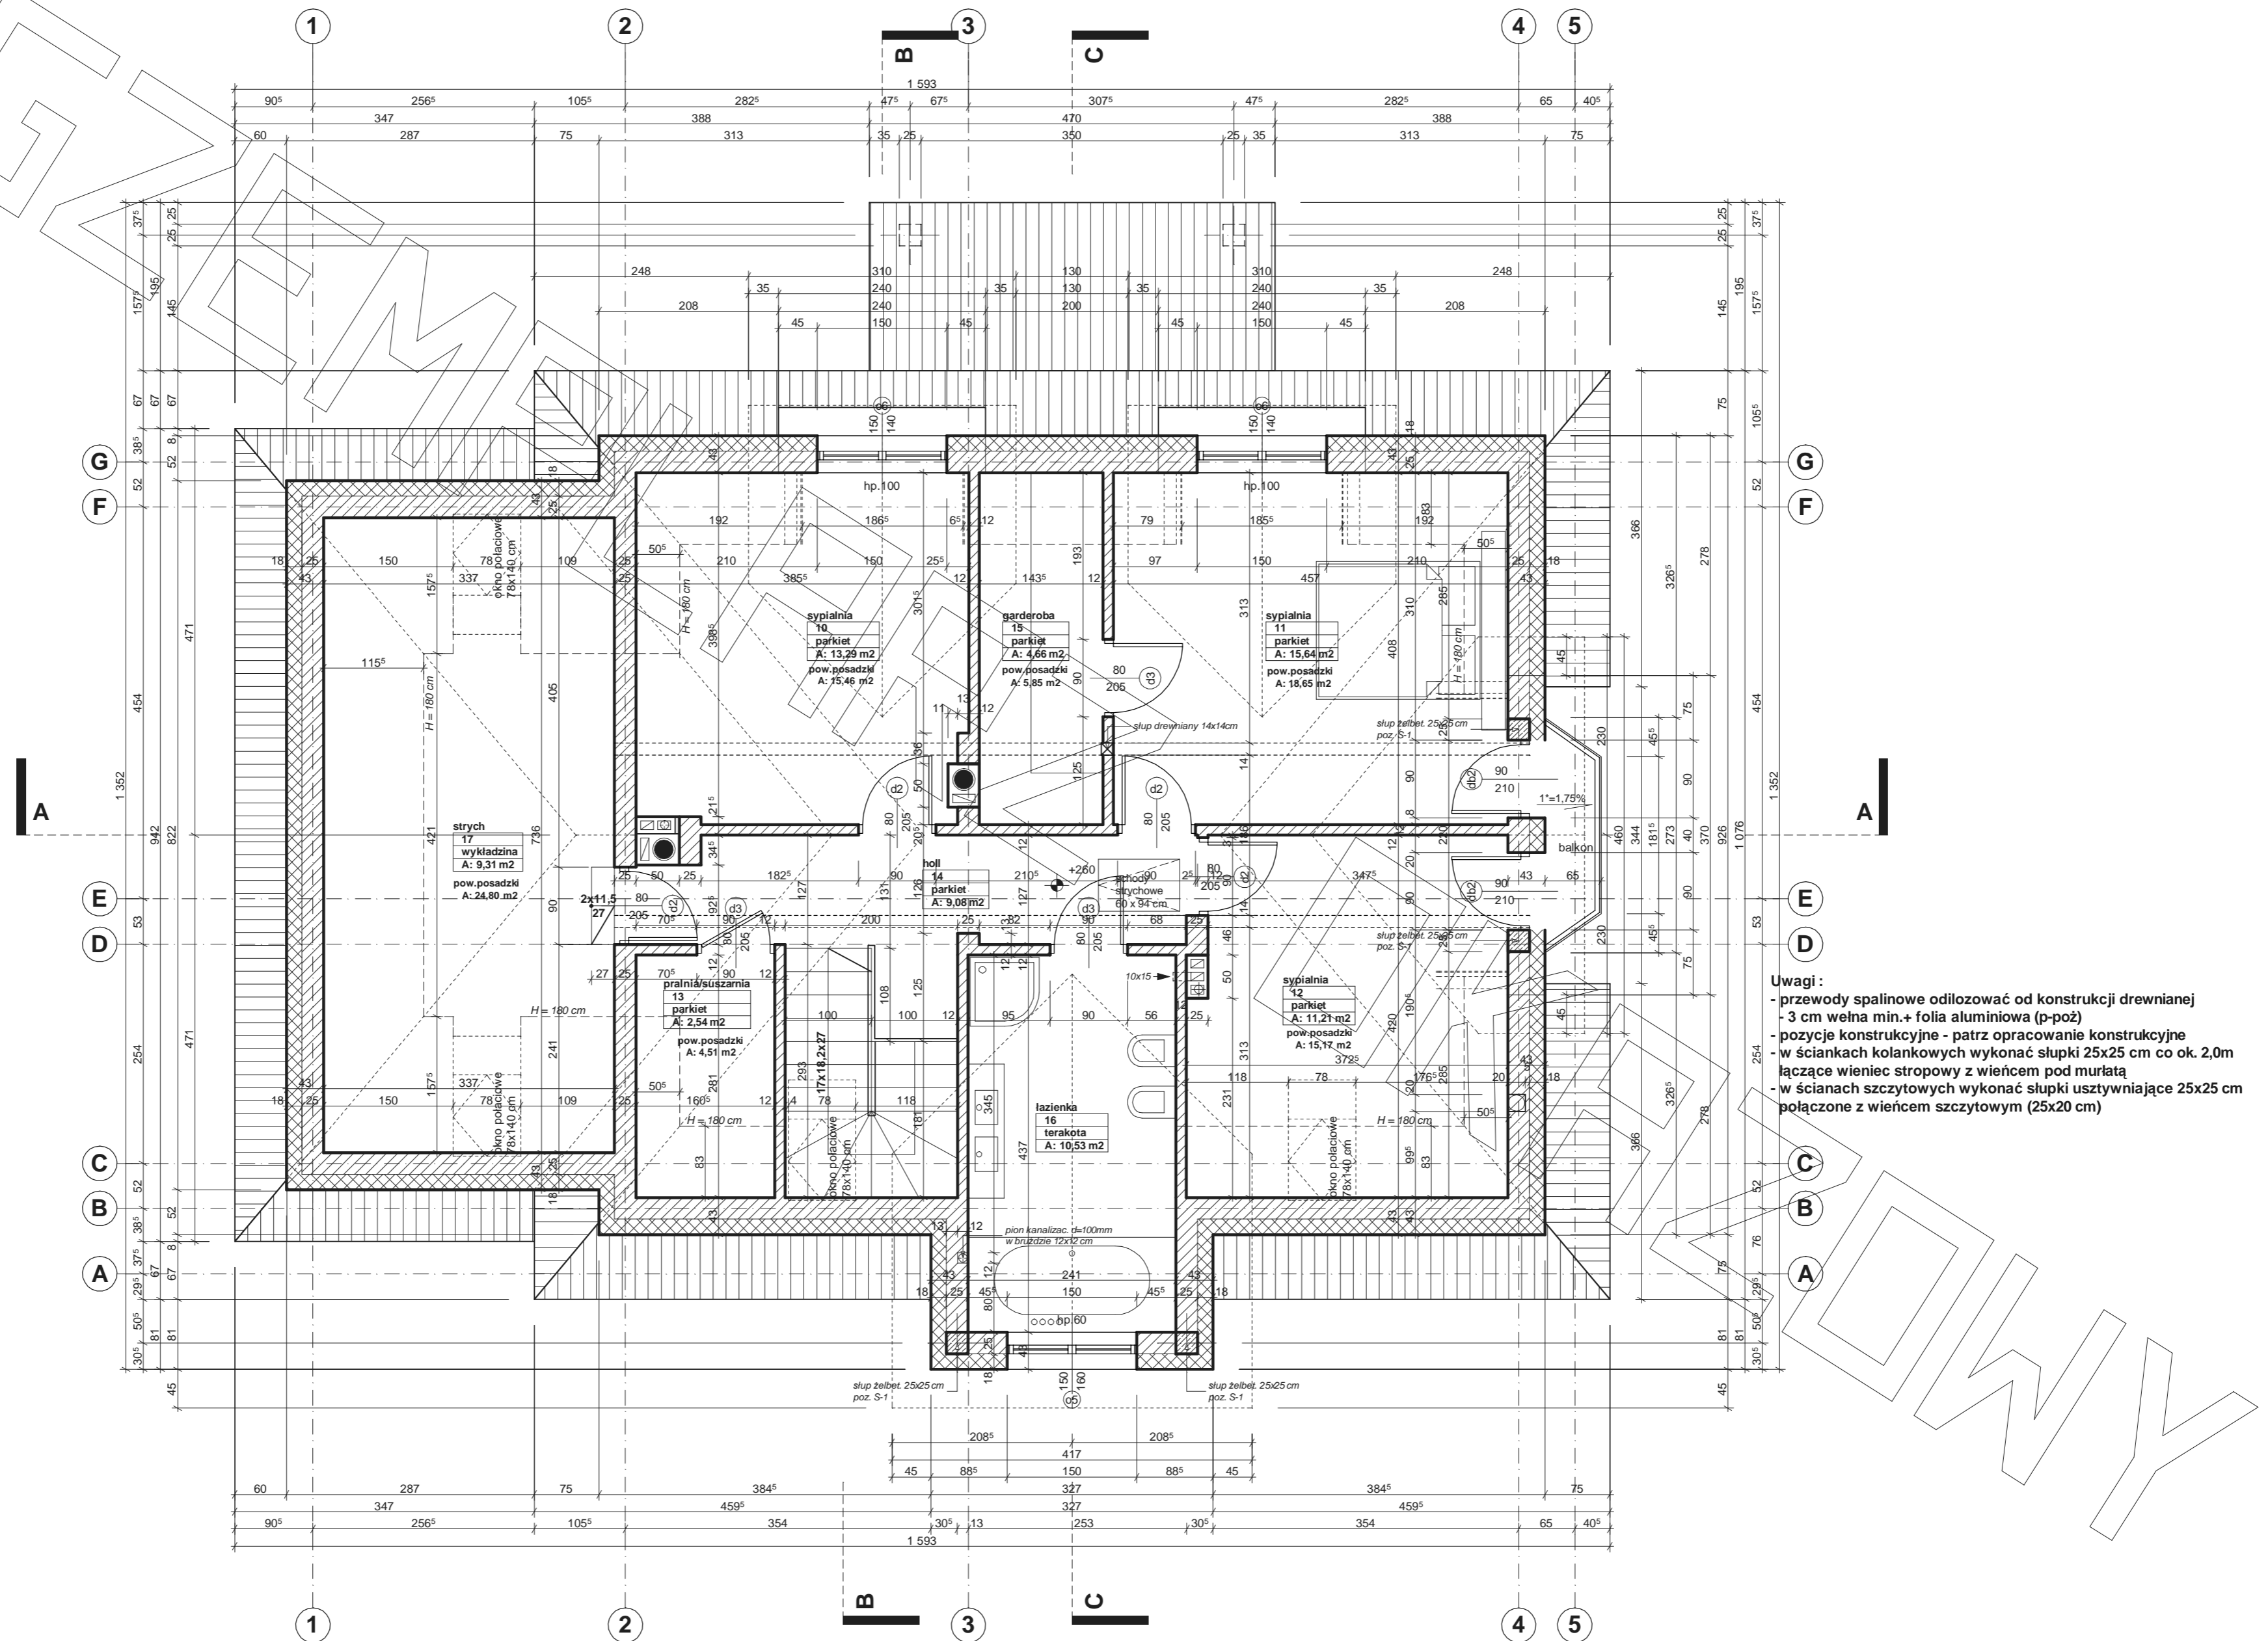

- Uwagi :**
- przewody spalinowe odizolować od konstrukcji drewnianej
  - 3 cm wełna min.+ folia aluminiowa (p-poż)
  - pozycje konstrukcyjne - patrz opracowanie konstrukcyjne
  - w ścianach kolankowych wykonać słupki 25x25 cm co ok. 2,0m łączące wieńce stropowe z wieńcem pod murlatą
  - w ścianach szczytowych wykonać słupki usztywniające 25x25 cm połączone z wieńcem szczytowym (25x20 cm)



